



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 04.09.2026

№ 1182

г. Краснодар

**Об изменении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения общества с ограниченной
ответственностью «Калининский водоканал»
в муниципальном образовании город Краснодар**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края», приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 25 февраля 2015 г. № 203 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по принятию решения об установлении, изменении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и прекращении их существования», санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю от 19 июня 2026 г. № 23.КК.12.000.Т.002082.06.26 и на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Калининский водоканал» (входящий от 07 июля 2026 г. № 202-22012/26) **п р и к а з ы в а ю:**

1. Изменить зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 1-п (№ 276), № 2-п (№ 277), № 3-п (№ 278) общества с ограниченной ответственностью «Калининский водоканал», установленные приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 01 декабря 2017 г. № 1687 «Об утверждении проекта зон санитарной охраны и установлении границ и режимов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Калининский водоканал» в муниципальном образовании город Краснодар», согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1-п (№ 276), № 2-п (№ 277),

№ 3-п (№ 278) общества с ограниченной ответственностью «Калининский водоканал» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Правообладателю водозаборных скважин № 1-п (№ 276), № 2-п (№ 277), № 3-п (№ 278) – обществу с ограниченной ответственностью «Калининский водоканал» (ИНН 2311162294, ОГРН 1132311010699) обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с изменением зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1-п (№ 276), № 2-п (№ 277), № 3-п (№ 278), лицам, указанным в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, со дня изменения таких зон.

4. Отделу водопользования управления водных ресурсов (Шульга Г.М.):

1) направить обществу с ограниченной ответственностью «Калининский водоканал» копию настоящего приказа и один экземпляр представленных документов на бумажном носителе (за исключением заявления);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в орган регистрации прав для внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования город Краснодар для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

4) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края для внесения сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;


5) направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

5. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» admkrain.krasnodar.ru и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Столбова Г.Д.

7. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра

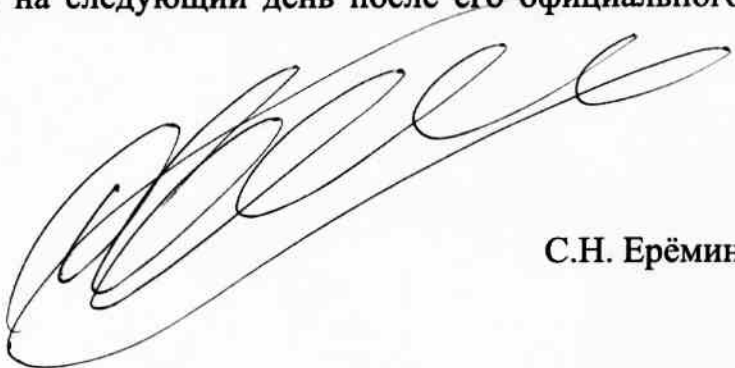

С.Н. Ерёмин

Приложение 1

к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 04.09.2016 № 1182


ЗОНЫ

**санитарной охраны водозаборных скважин
№ 1-п (№ 276), № 2-п (№ 277), № 3-п (№ 278)
общества с ограниченной ответственностью
«Калининский водоканал»**

Изменить зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 1-п (№ 276), № 2-п (№ 277), № 3-п (№ 278) общества с ограниченной ответственностью «Калининский водоканал», установленные приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 01 декабря 2017 г. № 1687 «Об утверждении проекта зон санитарной охраны и установлении границ и режимов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Калининский водоканал» в муниципальном образовании город Краснодар», до следующих размеров:

1. Границы вторых поясов зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1-п (№ 276), № 2-п (№ 277), № 3-п (№ 278) общества с ограниченной ответственностью «Калининский водоканал», расположенных в северной части г. Краснодара по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Лесопарковая, 11:


1.1. План границ второго пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1-п (№ 276):

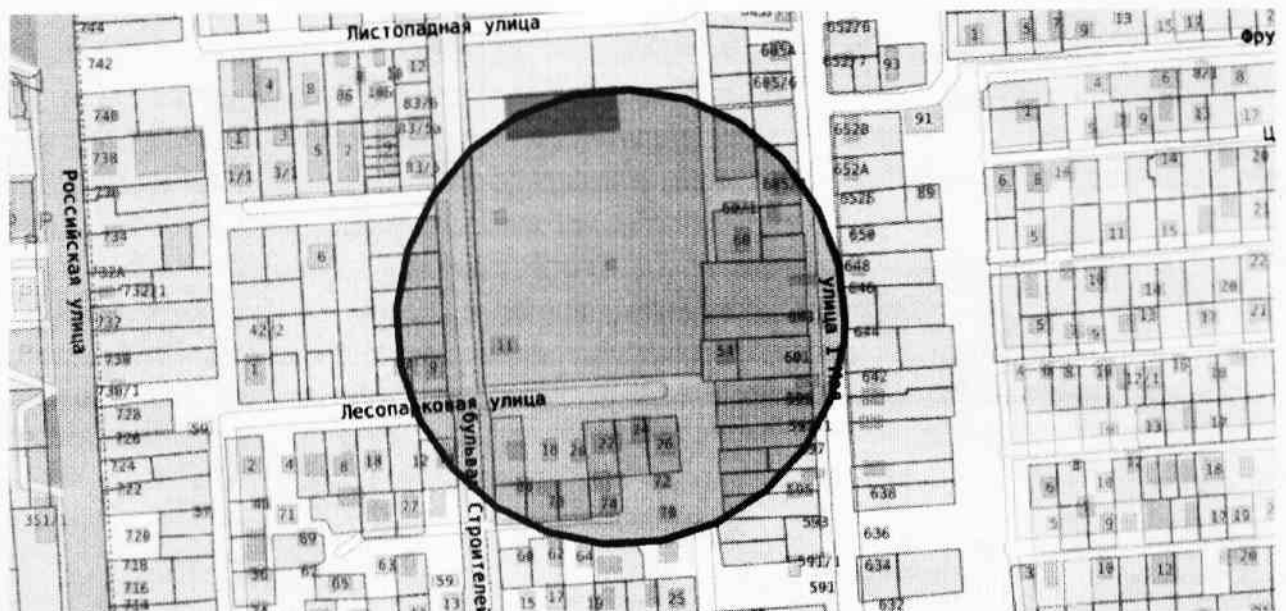

1.2. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1-п (№ 276):

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	487724.35	1381247.55	Аналитический метод	0.1	-
2	487743.91	1381274.71	Аналитический метод	0.1	-
3	487755.89	1381305.97	Аналитический метод	0.1	-
4	487759.48	1381339.25	Аналитический метод	0.1	-
5	487754.46	1381372.35	Аналитический метод	0.1	-
6	487741.15	1381403.06	Аналитический метод	0.1	-
7	487720.44	1381429.36	Аналитический метод	0.1	-
8	487693.70	1381449.50	Аналитический метод	0.1	-
9	487662.71	1381462.15	Аналитический метод	0.1	-
10	487629.51	1381466.46	Аналитический метод	0.1	-
11	487618.33	1381465.97	Аналитический метод	0.1	-
12	487585.63	1381458.83	Аналитический метод	0.1	-
13	487555.84	1381443.56	Аналитический метод	0.1	-
14	487530.93	1381421.20	Аналитический метод	0.1	-
15	487512.56	1381393.22	Аналитический метод	0.1	-
16	487501.94	1381361.47	Аналитический метод	0.1	-
17	487499.78	1381328.07	Аналитический метод	0.1	-
18	487506.22	1381295.22	Аналитический метод	0.1	-
19	487520.84	1381265.11	Аналитический метод	0.1	-
20	487542.66	1381239.72	Аналитический метод	0.1	-
21	487570.24	1381220.75	Аналитический метод	0.1	-
22	487601.75	1381209.45	Аналитический метод	0.1	-
23	487635.10	1381206.58	Аналитический метод	0.1	-
24	487668.08	1381212.31	Аналитический метод	0.1	-
25	487698.50	1381226.27	Аналитический метод	0.1	-
1	487724.35	1381247.55	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

1.3. План границ второго пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 2-п (№ 277):

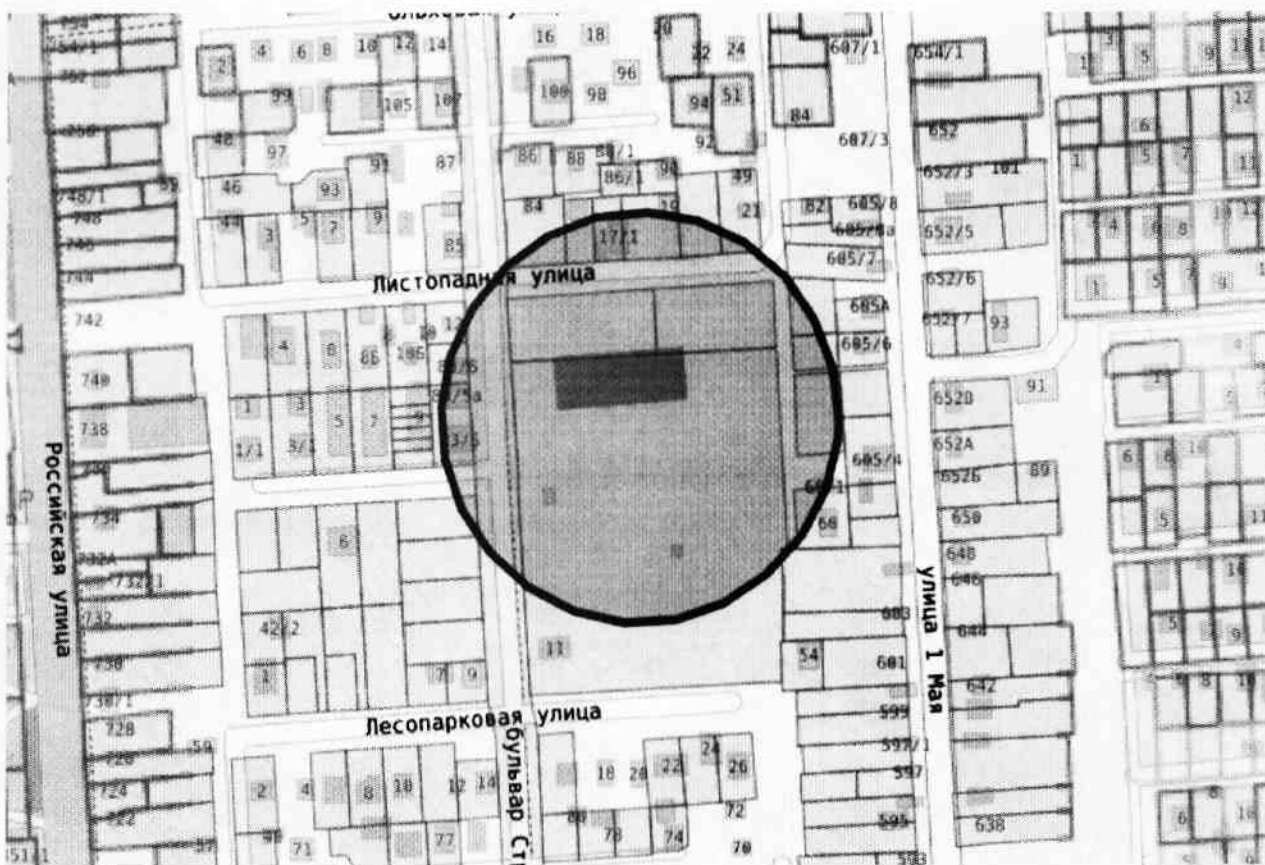

1.4. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 2-п (№ 277):


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	487799.71	1381241.98	Аналитический метод	0.1	-
2	487814.76	1381262.87	Аналитический метод	0.1	-
3	487823.97	1381286.92	Аналитический метод	0.1	-
4	487826.74	1381312.52	Аналитический метод	0.1	-
5	487822.87	1381337.98	Аналитический метод	0.1	-
6	487812.64	1381361.61	Аналитический метод	0.1	-
7	487796.70	1381381.84	Аналитический метод	0.1	-
8	487776.14	1381397.33	Аналитический метод	0.1	-
9	487752.29	1381407.05	Аналитический метод	0.1	-

1	2	3	4	5	6
10	487726.76	1381410.37	Аналитический метод	0.1	-
11	487718.16	1381410.00	Аналитический метод	0.1	-
12	487693.01	1381404.50	Аналитический метод	0.1	-
13	487670.09	1381392.76	Аналитический метод	0.1	-
14	487650.93	1381375.56	Аналитический метод	0.1	-
15	487636.80	1381354.03	Аналитический метод	0.1	-
16	487628.63	1381329.61	Аналитический метод	0.1	-
17	487626.97	1381303.92	Аналитический метод	0.1	-
18	487631.92	1381278.65	Аналитический метод	0.1	-
19	487643.17	1381255.48	Аналитический метод	0.1	-
20	487659.95	1381235.96	Аналитический метод	0.1	-
21	487681.17	1381221.37	Аналитический метод	0.1	-
22	487705.41	1381212.68	Аналитический метод	0.1	-
23	487731.06	1381210.46	Аналитический метод	0.1	-
24	487756.43	1381214.87	Аналитический метод	0.1	-
25	487779.83	1381225.61	Аналитический метод	0.1	-
1	487799.71	1381241.98	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

1.5. План границ второго пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 3-п (№ 278):

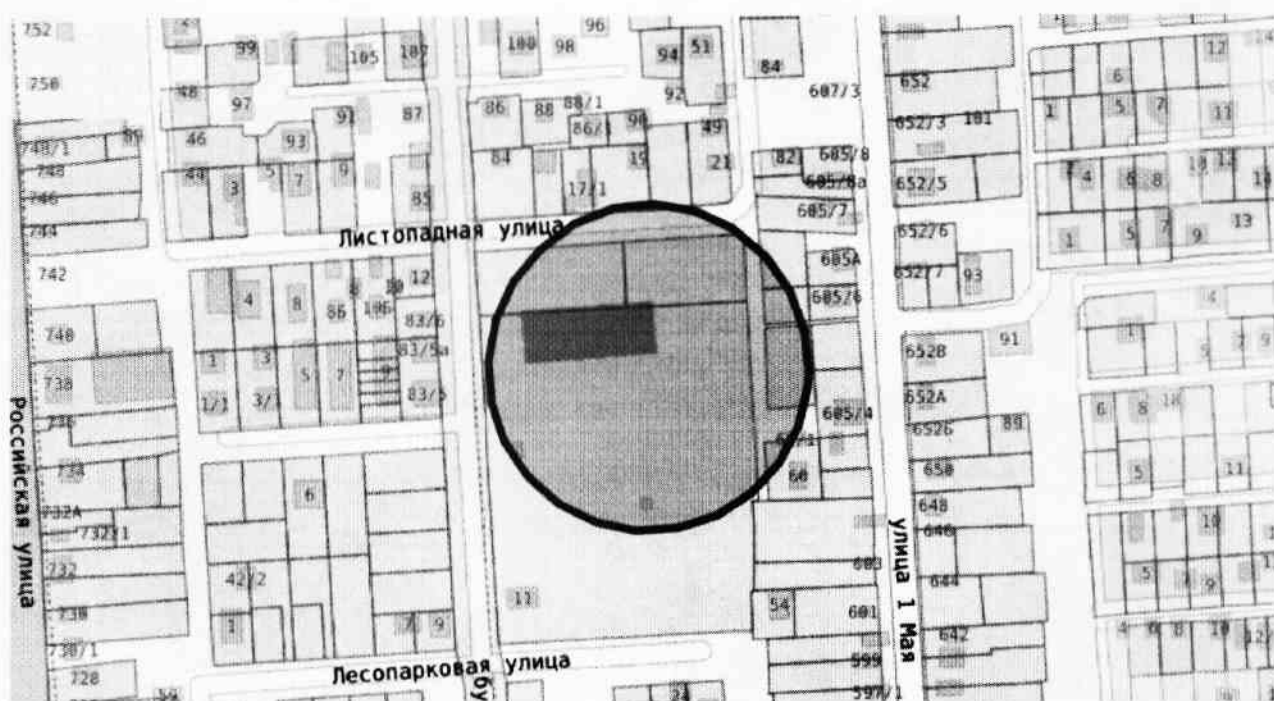


1.6. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 3-п (№ 278):

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	487785.95	1381275.54	Аналитический метод	0.1	-
2	487797.99	1381292.26	Аналитический метод	0.1	-
3	487805.36	1381311.50	Аналитический метод	0.1	-
4	487807.57	1381331.98	Аналитический метод	0.1	-
5	487804.48	1381352.34	Аналитический метод	0.1	-
6	487796.29	1381371.25	Аналитический метод	0.1	-
7	487783.55	1381387.43	Аналитический метод	0.1	-
8	487767.09	1381399.82	Аналитический метод	0.1	-
9	487748.02	1381407.60	Аналитический метод	0.1	-
10	487727.59	1381410.26	Аналитический метод	0.1	-
11	487720.71	1381409.96	Аналитический метод	0.1	-
12	487700.59	1381405.56	Аналитический метод	0.1	-
13	487682.25	1381396.17	Аналитический метод	0.1	-
14	487666.93	1381382.41	Аналитический метод	0.1	-
15	487655.62	1381365.19	Аналитический метод	0.1	-
16	487649.09	1381345.65	Аналитический метод	0.1	-
17	487647.76	1381325.10	Аналитический метод	0.1	-
18	487651.72	1381304.88	Аналитический метод	0.1	-
19	487660.72	1381286.35	Аналитический метод	0.1	-
20	487674.14	1381270.73	Аналитический метод	0.1	-
21	487691.12	1381259.05	Аналитический метод	0.1	-
22	487710.51	1381252.10	Аналитический метод	0.1	-
23	487731.03	1381250.33	Аналитический метод	0.1	-
24	487751.33	1381253.86	Аналитический метод	0.1	-
25	487770.05	1381262.45	Аналитический метод	0.1	-
1	487785.95	1381275.54	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. Границы третьих поясов зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1-п (№ 276), № 2-п (№ 277), № 3-п (№ 278) общества с ограниченной ответственностью «Калининский водоканал», расположенных в северной части г. Краснодара по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Лесопарковая, 11:

2.1. План границ третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1-п (№ 276):

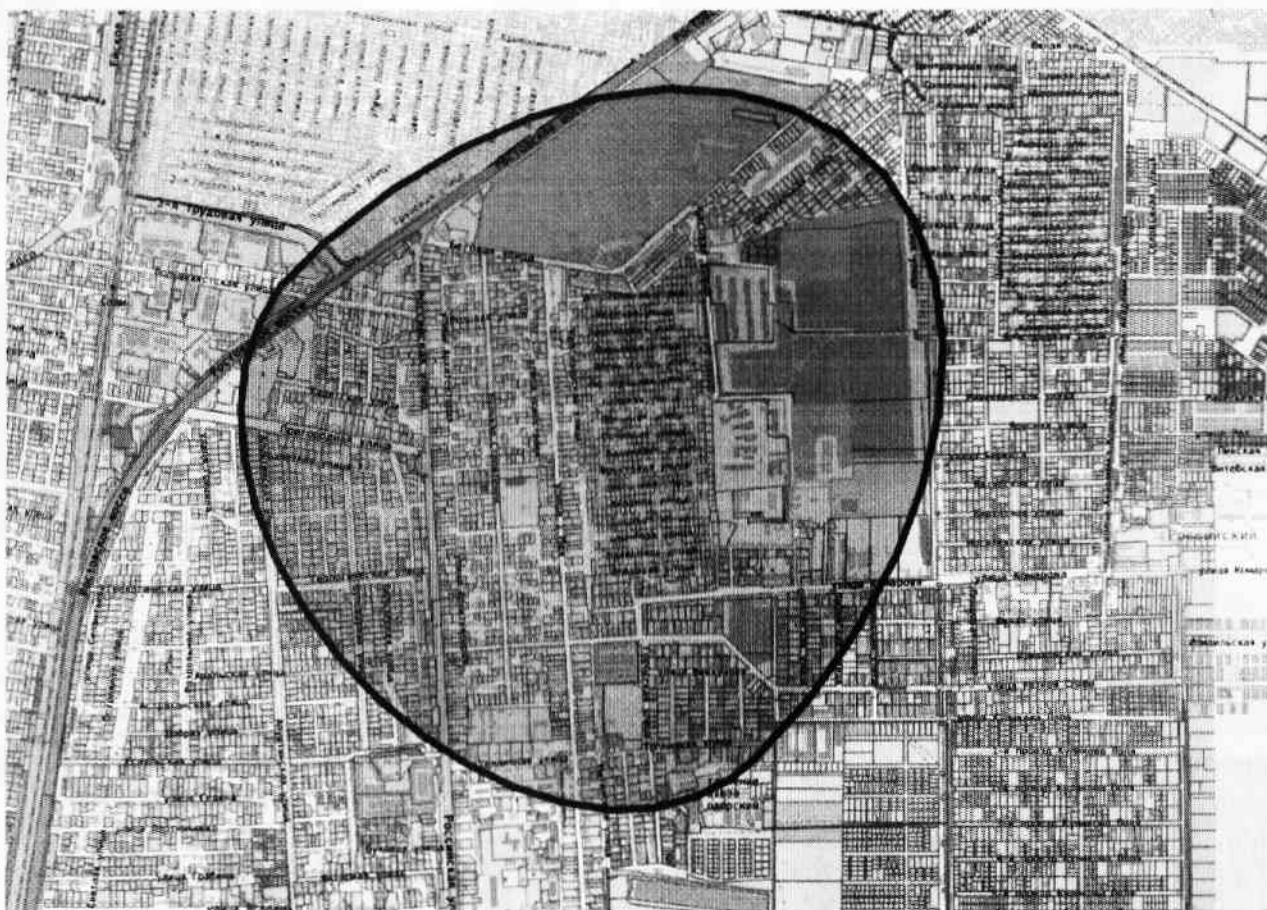


2.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1-п (№ 276):

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	488520.16	1380644.66	Аналитический метод	0.1	-
2	488693.38	1380863.41	Аналитический метод	0.1	-

1	2	3	4	5	6
3	488836.01	1381095.77	Аналитический метод	0.1	-
4	488943.92	1381335.06	Аналитический метод	0.1	-
5	489014.02	1381574.38	Аналитический метод	0.1	-
6	489044.29	1381806.86	Аналитический метод	0.1	-
7	489033.86	1382025.81	Аналитический метод	0.1	-
8	488983.03	1382224.92	Аналитический метод	0.1	-
9	488893.26	1382398.48	Аналитический метод	0.1	-
10	488767.14	1382541.48	Аналитический метод	0.1	-
11	488608.28	1382649.82	Аналитический метод	0.1	-
12	488421.27	1382720.37	Аналитический метод	0.1	-
13	488211.49	1382751.11	Аналитический метод	0.1	-
14	487984.96	1382741.16	Аналитический метод	0.1	-
15	487748.20	1382690.79	Аналитический метод	0.1	-
16	487508.03	1382601.46	Аналитический метод	0.1	-
17	487271.36	1382475.74	Аналитический метод	0.1	-
18	487044.99	1382317.25	Аналитический метод	0.1	-
19	486835.43	1382130.53	Аналитический метод	0.1	-
20	486771.30	1382053.19	Аналитический метод	0.1	-
21	486708.17	1381931.75	Аналитический метод	0.1	-
22	486672.27	1381792.72	Аналитический метод	0.1	-
23	486664.67	1381640.20	Аналитический метод	0.1	-
24	486685.59	1381478.71	Аналитический метод	0.1	-
25	486734.41	1381313.00	Аналитический метод	0.1	-
26	486809.69	1381147.99	Аналитический метод	0.1	-
27	486909.20	1380988.56	Аналитический метод	0.1	-
28	487030.01	1380839.40	Аналитический метод	0.1	-
29	487168.54	1380704.94	Аналитический метод	0.1	-
30	487320.69	1380589.14	Аналитический метод	0.1	-
31	487481.97	1380495.44	Аналитический метод	0.1	-
32	487647.61	1380426.60	Аналитический метод	0.1	-
33	487812.72	1380384.65	Аналитический метод	0.1	-
34	487972.41	1380370.83	Аналитический метод	0.1	-
35	488121.97	1380385.56	Аналитический метод	0.1	-
36	488256.97	1380428.40	Аналитический метод	0.1	-
37	488373.42	1380498.08	Аналитический метод	0.1	-
1	488520.16	1380644.66	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

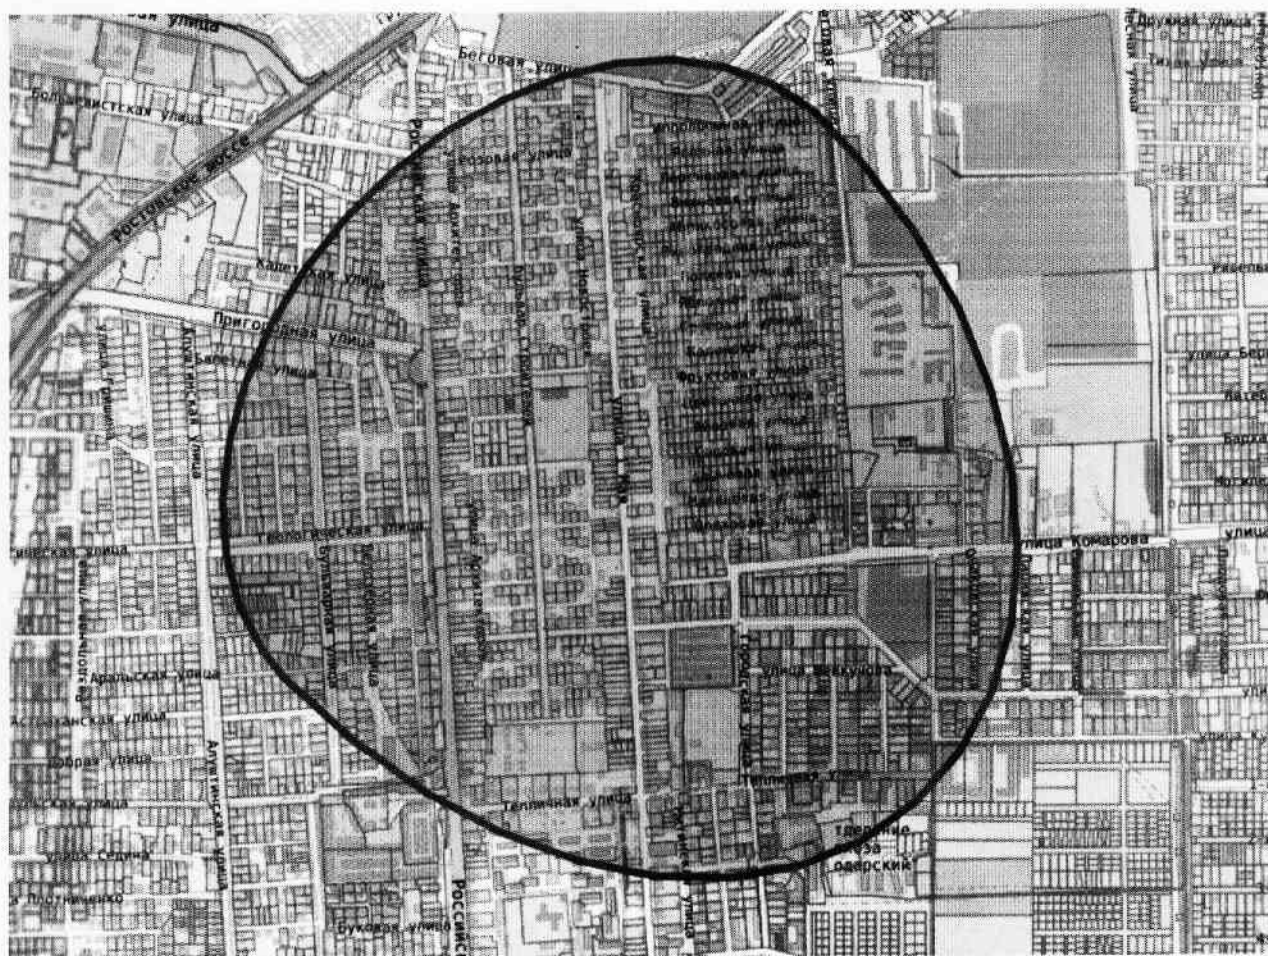

2.4. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 2-п (№ 277):

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	488143.37	1380812.48	Аналитический метод	0.1	-
2	488249.97	1380922.47	Аналитический метод	0.1	-
3	488341.10	1381043.92	Аналитический метод	0.1	-
4	488414.08	1381173.26	Аналитический метод	0.1	-
5	488466.74	1381306.64	Аналитический метод	0.1	-
6	488497.52	1381440.14	Аналитический метод	0.1	-

1	2	3	4	5	6
7	488505.52	1381569.80	Аналитический метод	0.1	-
8	488490.50	1381691.79	Аналитический метод	0.1	-
9	488452.91	1381802.51	Аналитический метод	0.1	-
10	488393.85	1381898.68	Аналитический метод	0.1	-
11	488280.28	1382012.37	Аналитический метод	0.1	-
12	488115.88	1382140.65	Аналитический метод	0.1	-
13	487940.28	1382245.05	Аналитический метод	0.1	-
14	487758.55	1382322.56	Аналитический метод	0.1	-
15	487575.89	1382370.95	Аналитический метод	0.1	-
16	487397.58	1382388.82	Аналитический метод	0.1	-
17	487228.74	1382375.68	Аналитический метод	0.1	-
18	487074.22	1382331.88	Аналитический метод	0.1	-
19	486938.48	1382258.70	Аналитический метод	0.1	-
20	486825.41	1382158.24	Аналитический метод	0.1	-
21	486738.27	1382033.38	Аналитический метод	0.1	-
22	486679.57	1381887.73	Аналитический метод	0.1	-
23	486651.00	1381725.47	Аналитический метод	0.1	-
24	486653.38	1381551.26	Аналитический метод	0.1	-
25	486686.63	1381370.12	Аналитический метод	0.1	-
26	486749.80	1381187.27	Аналитический метод	0.1	-
27	486841.09	1381007.96	Аналитический метод	0.1	-
28	486957.85	1380837.34	Аналитический метод	0.1	-
29	487096.73	1380680.34	Аналитический метод	0.1	-
30	487160.96	1380626.59	Аналитический метод	0.1	-
31	487261.05	1380572.75	Аналитический метод	0.1	-
32	487374.91	1380540.72	Аналитический метод	0.1	-
33	487499.17	1380531.45	Аналитический метод	0.1	-
34	487630.15	1380545.19	Аналитический метод	0.1	-
35	487764.00	1380581.55	Аналитический метод	0.1	-
36	487896.74	1380639.46	Аналитический метод	0.1	-
37	488024.45	1380717.20	Аналитический метод	0.1	-
1	488143.37	1380812.48	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.5. План границ третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 3-п (№ 278):



2.6. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 3-п (№ 278):

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	488251.45	1380882.60	Аналитический метод	0.1	-
2	488331.53	1380967.57	Аналитический метод	0.1	-
3	488393.75	1381063.25	Аналитический метод	0.1	-
4	488436.29	1381166.83	Аналитический метод	0.1	-
5	488457.88	1381275.24	Аналитический метод	0.1	-
6	488457.95	1381402.68	Аналитический метод	0.1	-
7	488436.94	1381545.45	Аналитический метод	0.1	-
8	488395.52	1381682.02	Аналитический метод	0.1	-

1	2	3	4	5	6
9	488334.89	1381808.47	Аналитический метод	0.1	-
10	488256.78	1381921.17	Аналитический метод	0.1	-
11	488163.46	1382016.87	Аналитический метод	0.1	-
12	488057.59	1382092.81	Аналитический метод	0.1	-
13	487942.23	1382146.82	Аналитический метод	0.1	-
14	487820.69	1382177.34	Аналитический метод	0.1	-
15	487696.48	1382183.49	Аналитический метод	0.1	-
16	487573.16	1382165.09	Аналитический метод	0.1	-
17	487454.29	1382122.67	Аналитический метод	0.1	-
18	487343.27	1382057.46	Аналитический метод	0.1	-
19	487243.32	1381971.33	Аналитический метод	0.1	-
20	487157.29	1381866.76	Аналитический метод	0.1	-
21	487087.67	1381746.75	Аналитический метод	0.1	-
22	487036.46	1381614.76	Аналитический метод	0.1	-
23	487005.13	1381474.58	Аналитический метод	0.1	-
24	486994.59	1381330.26	Аналитический метод	0.1	-
25	487000.69	1381247.86	Аналитический метод	0.1	-
26	487027.60	1381140.36	Аналитический метод	0.1	-
27	487075.20	1381038.48	Аналитический метод	0.1	-
28	487142.08	1380945.22	Аналитический метод	0.1	-
29	487226.28	1380863.34	Аналитический метод	0.1	-
30	487325.29	1380795.26	Аналитический метод	0.1	-
31	487436.19	1380743.00	Аналитический метод	0.1	-
32	487555.71	1380708.10	Аналитический метод	0.1	-
33	487680.31	1380691.59	Аналитический метод	0.1	-
34	487806.30	1380693.96	Аналитический метод	0.1	-
35	487929.97	1380715.13	Аналитический метод	0.1	-
36	488047.66	1380754.49	Аналитический метод	0.1	-
37	488155.88	1380810.87	Аналитический метод	0.1	-
1	488251.45	1380882.60	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Границы первых поясов зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1-п (№ 276), № 2-п (№ 277), № 3-п (№ 278) общества с ограниченной ответственностью «Калининский водоканал» остаются в размерах, установленных приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 01 декабря 2017 г. № 1687 «Об утверждении проекта зон санитарной охраны и установлении границ и режимов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения общества с ограниченной

ответственностью «Калининский водоканал» в муниципальном образовании город Краснодар».

Начальник управления водных ресурсов



В.В. Некрасов

Приложение 2

к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 04.09.26 № 1182

ОГРАНИЧЕНИЯ

**использования земельных участков в границах
зон санитарной охраны водозаборных скважин
№ 1-п (№ 276), № 2-п (№ 277), № 3-п (№ 278)
общества с ограниченной ответственностью
«Калининский водоканал»**

Установить следующие ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубку леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальник управления водных ресурсов

 В.В. Некрасов