



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 7 октября 2019 г. № 72-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии,  
используемой на подогрев холодной воды для предоставления  
коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории  
муниципального образования «Няндомский муниципальный район»**

В соответствии со статьей 157 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 и подпунктом 13 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить определенные расчетным методом нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования «Няндомский муниципальный район», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

Министр

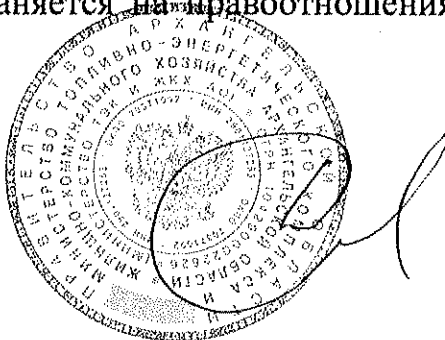

Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 7 октября 2019 г. № 72-пн

**НОРМАТИВЫ**  
**расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной**  
**воды для предоставления коммунальной услуги по горячему**  
**водоснабжению на территории муниципального образования**  
**«Няндомский муниципальный район»**

Система горячего водоснабжения (открытая, закрытая)	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах и на общедомовые нужды в многоквартирных домах, Гкал на 1 куб. метр холодной воды	
	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
<b>С изолированными стояками:</b>		
с полотенцесушителями	0,0637	0,0611
без полотенцесушителей	0,0586	0,0560
<b>С неизолированными стояками:</b>		
с полотенцесушителями	0,0688	0,0662
без полотенцесушителей	0,0637	0,0611

Примечание. Нормативы расхода тепловой энергии с наружной сетью горячего водоснабжения применяют при наличии наружных сетей ГВС, входящих в состав общедомового имущества многоквартирного дома. В остальных случаях применяются нормативы расхода тепловой энергии, как для систем без наружной сети горячего водоснабжения.

---