



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 октября 2019 г. № 105-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии,
используемой на подогрев холодной воды для предоставления
коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории
муниципального образования «Виноградовский муниципальный район»**

В соответствии со статьей 157 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 и подпунктом 13 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить определенные расчетным методом нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования «Виноградовский муниципальный район», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

Министр

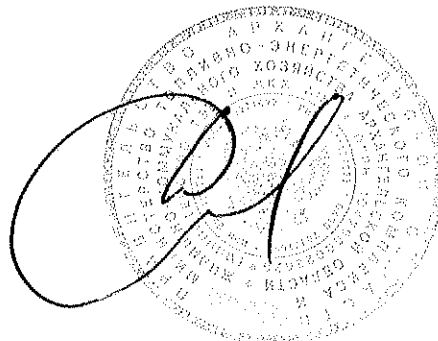

Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 24 октября 2019 г. № 105-пн

НОРМАТИВЫ
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной
воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению на территории муниципального образования
«Виноградовский муниципальный район»

Система горячего водоснабжения (открытая, закрытая)	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах и на общедомовые нужды в многоквартирных домах, Гкал на 1 куб. метр холодной воды	
	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,0637	0,0611
без полотенцесушителей	0,0586	0,0560
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,0688	0,0662
без полотенцесушителей	0,0637	0,0611

Примечание. Нормативы расхода тепловой энергии с наружной сетью горячего водоснабжения применяют при наличии наружных сетей ГВС, входящих в состав общедомового имущества многоквартирного дома. В остальных случаях применяются нормативы расхода тепловой энергии, как для систем без наружной сети горячего водоснабжения.
