



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29 января 2025 г. № 5-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива  
на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источниками  
тепловой энергии, расположенными на территории города Няндомы  
Няндомского муниципального округа Архангельской области,  
эксплуатируемые обществом с ограниченной ответственностью  
«Энергия Севера», на 2025 – 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источниками тепловой энергии, расположенными на территории города Няндомы Няндомского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемые обществом с ограниченной ответственностью «Энергия Севера», на 2025 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

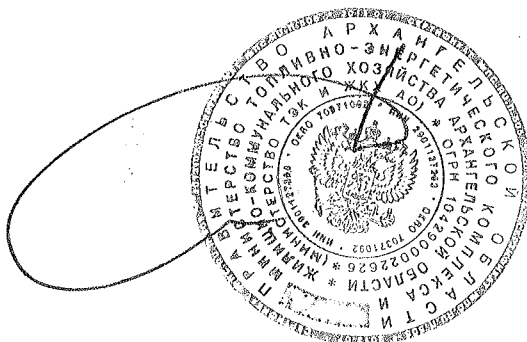

Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 29 января 2025 г. № 5-пн

**НОРМАТИВЫ**  
удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную  
с коллекторов источниками тепловой энергии, расположенными  
на территории города Няндомы Няндомского муниципального округа  
Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной  
ответственностью «Энергия Севера», на 2025 – 2028 годы

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
		2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Котельная (Групповая) станции Няндомы, расположенная по адресу: Леваневского ул., д. 45а, г. Няндомы, Няндомский район, Архангельская область	уголь	298,70	298,70	298,70	298,70
Котельная (МСС) станции Няндомы, расположенная по адресу: Урицкого ул., д. 35, г. Няндомы, Няндомский район, Архангельская область	уголь	297,80	297,80	297,80	297,80