



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2025 г. № 82-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов потерь питьевой воды
при ее транспортировке в централизованных системах холодного
водоснабжения, расположенных на территории деревни Чадрома,
рабочего поселка Октябрьский и поселка Костылево Устьянского
муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых
обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская
теплоэнергетическая компания», на 2025 – 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и подпунктом 70 пункта 8 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы потерь питьевой воды при ее транспортировке в централизованных системах холодного водоснабжения, расположенных на территории деревни Чадрома, рабочего поселка Октябрьский и поселка Костылево Устьянского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская теплоэнергетическая компания», на 2025 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

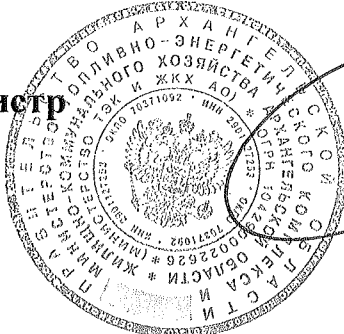

Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 15 июля 2025 г. № 82-пн

Н О Р М А Т И В Ы

**потерь питьевой воды при ее транспортировке в централизованных
системах холодного водоснабжения, расположенных на территории
деревни Чадрома, рабочего поселка Октябрьский и поселка Костылево,
Устьянского муниципального округа Архангельской области,
эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью
«Устьянская теплоэнергетическая компания», на 2025 – 2028 годы**

| Расположение централизованных систем холодного водоснабжения | Нормативы потерь питьевой воды (предельные уровни) в централизованных системах холодного водоснабжения, % | | | |
|---|---|---------|---------|---------|
| | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| Централизованные системы холодного водоснабжения, расположенные на территории деревни Чадрома, рабочего поселка Октябрьский и поселка Костылево Устьянского муниципального округа Архангельской области | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 |