



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2026 г. № 150-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории поселка Оксовский Плесецкого муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», на 2026 – 2029 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории поселка Оксовский Плесецкого муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», на 2026 – 2029 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

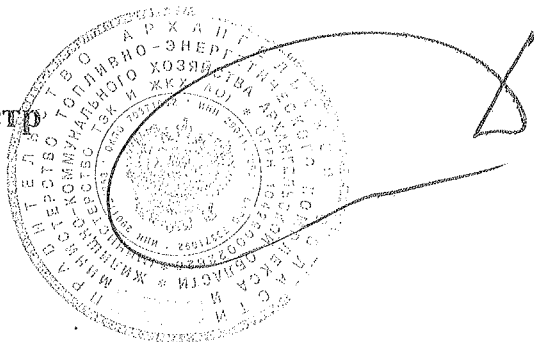

Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 20 октября 2026 г. № 150-пн

Н О Р М А Т И В Ы
 технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
 расположенным на территории поселка Оксовский Плесецкого муниципального округа Архангельской
 области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
 «Уютный город», на 2026 – 2029 годы

Расположение тепловых сетей	Технологические потери и затраты теплоносителя, куб. м				Технологические потери тепловой энергии, Гкал			
	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Тепловые сети от котельной «Центральная», расположенной в доме № 2 Рабочий пер., поселок Оксовский, Плесецкий муниципальный округ	899,06	899,06	899,06	899,06	1 930,60	1 930,60	1 930,60	1 930,60
Тепловые сети от котельной «Гаражная», расположенной в доме № 16а, Биржевая ул., поселок Оксовский, Плесецкий муниципальный округ	118,29	118,29	118,29	118,29	418,68	418,68	418,68	418,68