

МИНИСТЕРСТВО  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 05.04.2017 № 310-5-1

г. Южно-Сахалинск


**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии МУП «Тепло» на 2018 год**

В соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», подпунктом 3.5.3. Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии МУП «Тепло» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости» и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>), на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
4. Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, указанные в пункте 1 настоящего приказа, вводятся в действие с момента вступления в силу настоящего приказа.

Министр

310-12 (п) (3.0)

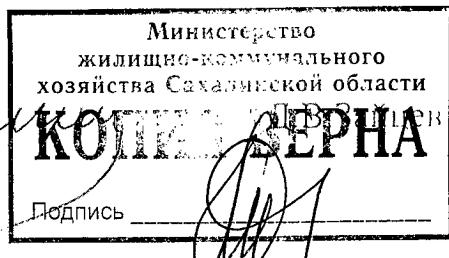

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

от 05.04.2017 № 3.10-5-П

## НОРМАТИВЫ

### запасов топлива на источниках тепловой энергии МУП «Тепло» на 2018 год

Предприятие: МУП «Тепло» ИНН 6504011820				
№ п/п	Наименование норматива	Единица измерения	Размер норматива	Срок действия норматива
1.	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) для котельных на твердом топливе (уголь с калорийным эквивалентом 0,636)	т.н.т.	13858,8	1 год
1.1.	в том числе, неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) для котельных на твердом топливе (уголь с калорийным эквивалентом 0,636)	т.н.т.	387,4	3 года
1.2.	в том числе, нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) для котельных на твердом топливе (уголь с калорийным эквивалентом 0,636)	т.н.т.	13471,4	1 год
2.	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) для котельных на жидкокомплексном топливе (керосин КТ-2 с калорийным эквивалентом 1,466)	т.н.т.	6,0	1 год
2.1.	в том числе, неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) для котельных на жидкокомплексном топливе (керосин КТ-2 с калорийным эквивалентом 1,466)	т.н.т.	0,1	3 года
2.2.	в том числе, нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) для котельных на жидкокомплексном топливе (керосин КТ-2 с калорийным эквивалентом 1,466)	т.н.т.	5,9	1 год