



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ


ПРИКАЗ

от 23 октября 2018 года № 32

г. Южно-Сахалинск


Об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, ООО «Сахалиноблгаз», стандартизованных тарифных ставок, определяющих ее величину

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 28 апреля 2014 года № 101-э/3 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизованных тарифных ставок, определяющих ее величину» и на основании обращения ООО «Сахалиноблгаз» от 28 сентября 2018 года № 05/1887, приказываю:

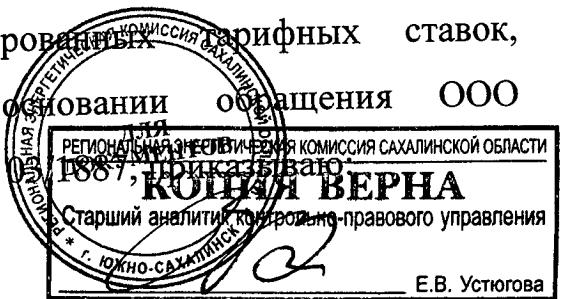

1. Установить на 2019 год плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Сахалиноблгаз» с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности) или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Определить на 2019 год экономически обоснованную плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Сахалиноблгаз» с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации с проектным рабочим давлением не

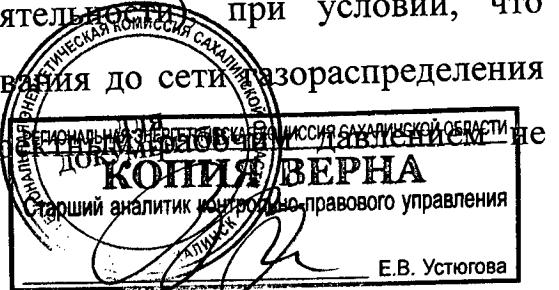

более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в размере 125 718,58 рублей.

3. Определить на 2019 год выпадающие доходы ООО «Сахалиноблгаз» от технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в размере 1 100 485,98 руб.

4. Установить на 2019 год стандартизованные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Сахалиноблгаз», для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяющем газопроводе 0,6 МПа и менее согласно приложению 2 к настоящему приказу.

5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости» и на «Официальном интернет-портале правовой информации СВЕРНА»




6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте региональный
энергетической комиссии Сахалинской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель




Д.В. Чекрышев

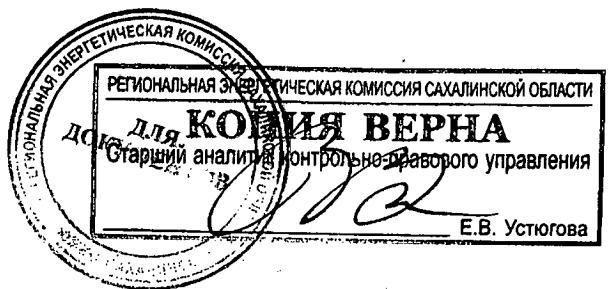

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области
от 23 октября 2018 года № 32

**Плата за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям
ООО «Сахалиноблгаз» (ИИН 6506000609)**


№ п/п	Плата за технологическое присоединение	Размер платы (без учета НДС), руб.	Размер платы (с учетом НДС), руб.
1.	Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется)	54 226,87	65 072,24
2.	Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для прочих Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется)	54 226,87	65 072,24

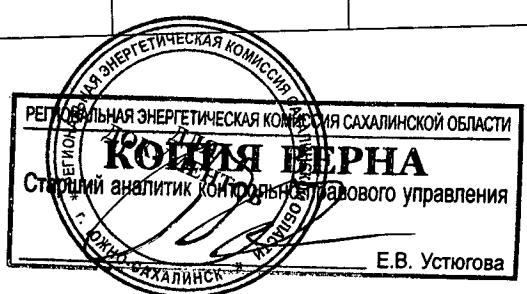

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области
от 23 октября 2018 года № 32

**Стандартизованные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
ООО «Сахалиноблгаз» (ИНН 6506000609)**
(без учета НДС)

Наименование стандартизованных тарифных ставок		Ед. изм.	РЭК на 2019 год
C ₁	Стандартизованная тарифная ставка на покрытие расходов «ОАО Сахалиноблгаз», связанных с разработкой проектной документации для случаев, когда протяженность строящейся (реконструированной) сети газораспределения составляет 150 метров и более <*>	руб./ед.	38 833,60
C ₂	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов «ОАО Сахалиноблгаз», связанных с разработкой проектной документации для случаев, когда протяженность строящейся (реконструированной) сети газораспределения составляет 150 метров и менее <*>	руб./м ³ в час	248,58
C ₃	Стандартизованные тарифные ставки на покрытие расходов ОАО «Сахалиноблгаз», связанных со строительством (реконструкцией) стального газопровода i-того диапазона диаметра и j-того типа прокладки, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ОАО «Сахалиноблгаз», составляет более 150 метров: <**>		
	Надземная прокладка	диаметр 158 мм и менее	руб./км
			142 858,13
	Подземная прокладка	диаметр 158 мм и менее	руб./км
			197 593,03
C ₅	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ОАО «Сахалиноблгаз», связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ОАО «Сахалиноблгаз», составляет 150 метров и менее <**>	руб./м ³ в час	103,50
C ₆	Стандартизованные тарифные ставки на покрытие расходов ОАО «Сахалиноблгаз», связанных со строительством (реконструкцией) газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа: <**>		
	до 5 м ³ /ч включительно	руб./м ³ в час	885,00
	6-40 м ³ /ч	руб./м ³ в час	295,00
	100 - 199 м ³ /ч	руб./м ³ в час	295,00
	400 - 999 м ³ /ч	руб./м ³ в час	258,20

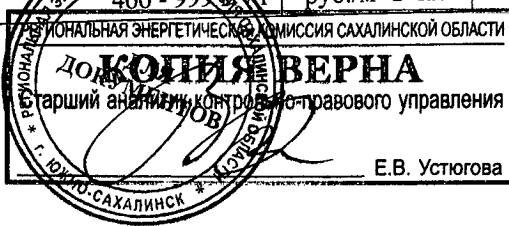

Наименование стандартизованных тарифных ставок		Ед. изм.	РЭК на 2019 год
C ₈	<p>Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ОАО «Сахалиноблгаз», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществления фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и стального газопровода ОАО «Сахалиноблгаз» i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода ОАО «Сахалиноблгаз» k-того диапазона диаметров), и проведение пуска газа:</p> <p><*></p> <p>стальной газопровод:</p>	руб.	
	диаметр 158 мм и менее	руб.	13 647,55

<*> стандартизованные тарифные ставки C₁, C₂, C₈ установлены в текущих ценах.

<**> стандартизованные тарифные ставки C₃, C₅, C₆ установлены в ценах 2001 года и применяется с индексом изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Сахалинской области на месяц, предшествующий месяцу, данные по которым используются для расчета к федеральным и территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

