



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 20.10.2026 № 1-3.25-717/26

г. Южно-Сахалинск

**Об установлении размера платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение
Дальний Восток», стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину**

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства от 29 декабря 2000 года № 1021, Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547, Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) **размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными приказом ФАС**

1-3.25-902/26(п) (1.0)




России от 16 августа 2018 года № 1151/18 и на основании обращения АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» от 26 сентября 2026 года № ХБ68-04-16Э/10755, приказываю:

1. Установить на 2027 год стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» до границ земельного участка согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» и разместить на официальном сайте региональной энергетической комиссии Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель

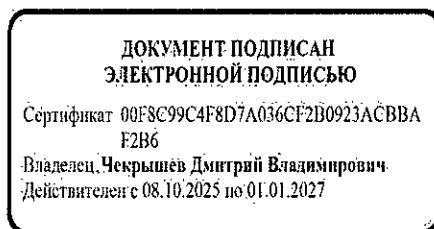

Д.В. Чекрышев



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу РЭК Сахалинской области


№ 1-3.25-717/26 от 20.10.2026

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГАЗОИСПОЛЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» ДО ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(без учета НДС)


Обозначение	Наименование стандартизированных тарифных ставок	Единица измерения	Размер стандартизированных тарифных ставок, руб.
С ₇	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного газопровода ГРО <*>		
	Стальные газопроводы		
	Наземная (надземная) прокладка		
	с давлением до 1,2 МПа в газопроводе, (в который осуществляется врезка), диаметром:	32 мм и менее. Подключение «от крана» <*>	16 653,08
		до 100 мм	22 500,36
		108-158 мм	26 053,55
		159-218 мм	28 791,49
		219-272 мм	34 276,19
	Подземная прокладка		
	с давлением до 1,2 МПа в газопроводе, (в который осуществляется врезка), диаметром:	до 100 мм	27 913,63
		108-158 мм	85 712,88
		273-324 мм	136 185,62
		325-425 мм	136 942,93
		530 мм и выше	170 969,98
	Полиэтиленовые газопроводы		
	с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, (в который осуществляется врезка), диаметром:	109 мм и менее	23 289,61
		110-159 мм	25 288,59
		160-224 мм	37 495,29
		225-314 мм	53 492,56
		до 315-399 мм	64 902,17

1-3.25-902/26(п)(1.0)

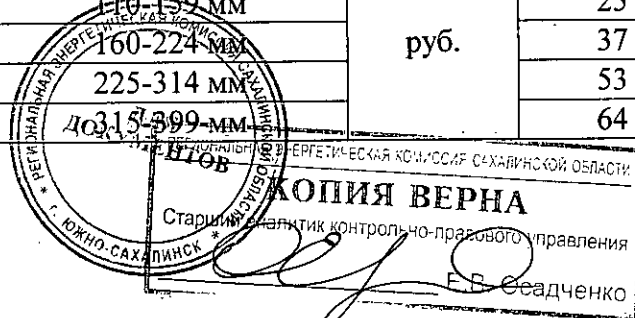

Обозначение	Наименование стандартизированных тарифных ставок	Единица измерения	Размер стандартизированных тарифных ставок, руб.
С7.1.	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий <*>		
	Стальные газопроводы		
	Наземная (надземная) прокладка		
	с давлением до 1,2 МПа в газопроводе, (в который осуществляется врезка), диаметром:	32 мм и менее. Подключение «от крана» <*>	4 446,38
		до 100 мм	4 446,38
		108-158 мм	4 446,38
		159-218 мм	4 446,38
		219-272 мм	4 446,38
	Подземная прокладка		
	с давлением до 1,2 МПа в газопроводе, (в который осуществляется врезка), диаметром:	до 100 мм	4 446,38
		108-158 мм	4 446,38
		273-324 мм	4 446,38
		325-425 мм	4 446,38
		530 мм и выше	4 446,38
	Полиэтиленовые газопроводы		
	с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, (в который осуществляется врезка), диаметром:	109 мм и менее	4 446,38
		110-159 мм	4 446,38
		160-224 мм	4 446,38
		225-314 мм	4 446,38
		315-399 мм	4 446,38
С7.2.	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанные с осуществлением фактического подключения <*>		
	Стальные газопроводы		
	Наземная (надземная) прокладка		
	с давлением до 1,2 МПа в газопроводе, (в который осуществляется врезка), диаметром:	32 мм и менее. Подключение «от крана» <*>	12 206,70
		до 100 мм	18 053,98
		108-158 мм	21 607,17
		159-218 мм	24 345,11
		219-272 мм	29 829,81
	Подземная прокладка		
	с давлением до 1,2 МПа в газопроводе, (в который осуществляется врезка), диаметром:	до 100 мм	23 467,25
		108-158 мм	81 266,50
		273-324 мм	131 739,24
		325-425 мм	132 496,55
		530 мм и выше	166 523,60
	Полиэтиленовые газопроводы		
	с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, (в который осуществляется врезка), диаметром:	109 мм и менее	23 289,61
		110-159 мм	25 288,59
		160-224 мм	25 288,59
		225-314 мм	35 438,58
		315-399 мм	43 295,00

<*> стандартизированные тарифные ставки (С7, С7.1., С7.2.) установлены в текущих ценах.

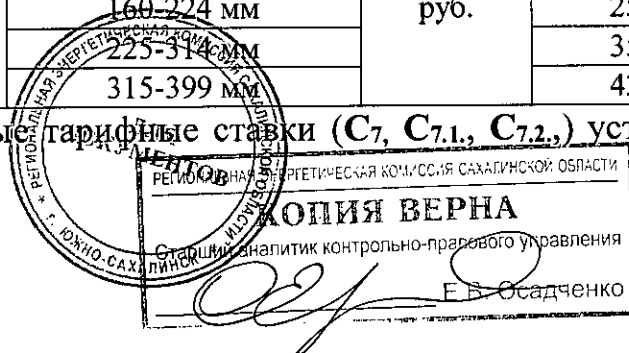

<*> для случаев, когда не требуется осуществление мероприятий по созданию сети до границы земельного участка Заявителя (присоединение сети газопотребления осуществляется к ранее выведенному надземному крановому узлу).

